


Quick Selection Guide

Fire Systems: Centrale incendie conventionnelle série 500


Guide de référence rapide de la centrale	FPC-500-2	FPC-500-4	FPC-500-8
▶ Zones	2	4	8
▶ Entrées programmables	1	1	2
▶ Sortie auxiliaire	1	1	1
▶ Sorties sirène/flash	2	2	2
▶ Relais	2	2	2
▶ Compteur d'alarmes	999 alarmes	999 alarmes	999 alarmes
▶ Historique des événements	1 000 entrées	1 000 entrées	1 000 entrées
▶ Historique des tests	1 000 entrées	1 000 entrées	1 000 entrées
▶ Nombre max. de cartes d'extension (collecteur ouvert/relais)	0	1 x 4	2 x 4

Exemples d'applications

Petite école

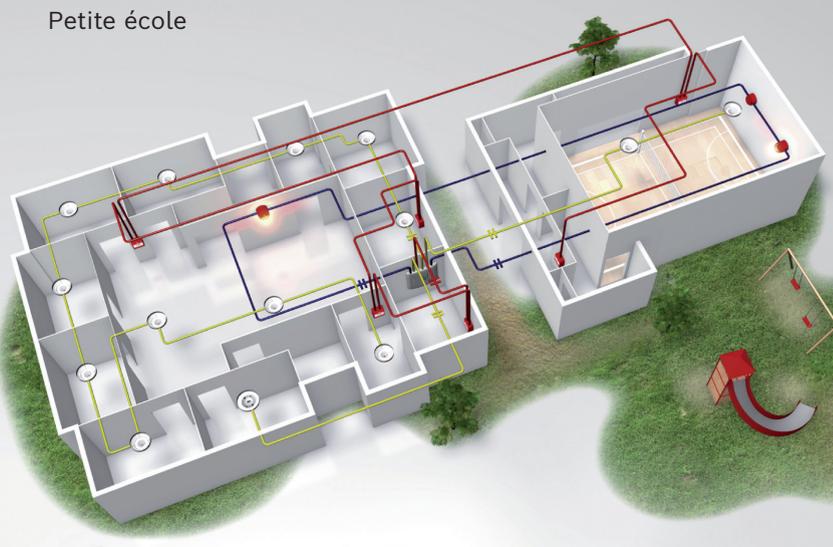

Petit hôtel

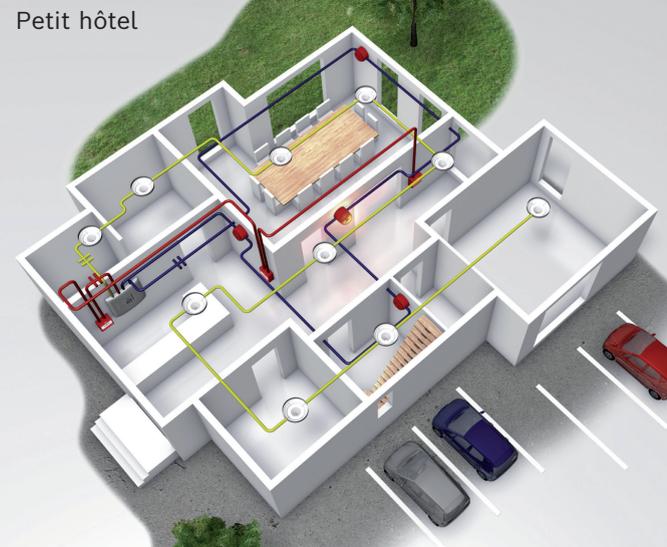


Légende

-  Centrale incendie conventionnelle série 500
-  Détecteur de fumée conventionnel série 320
-  Gyrophare
-  Détecteur de fumée conventionnel série 500
-  Déclencheur manuel d'alarme incendie
-  Sirène

Quick Selection Guide

Fire Systems: Centrale incendie conventionnelle série 500

Aperçu des connexions

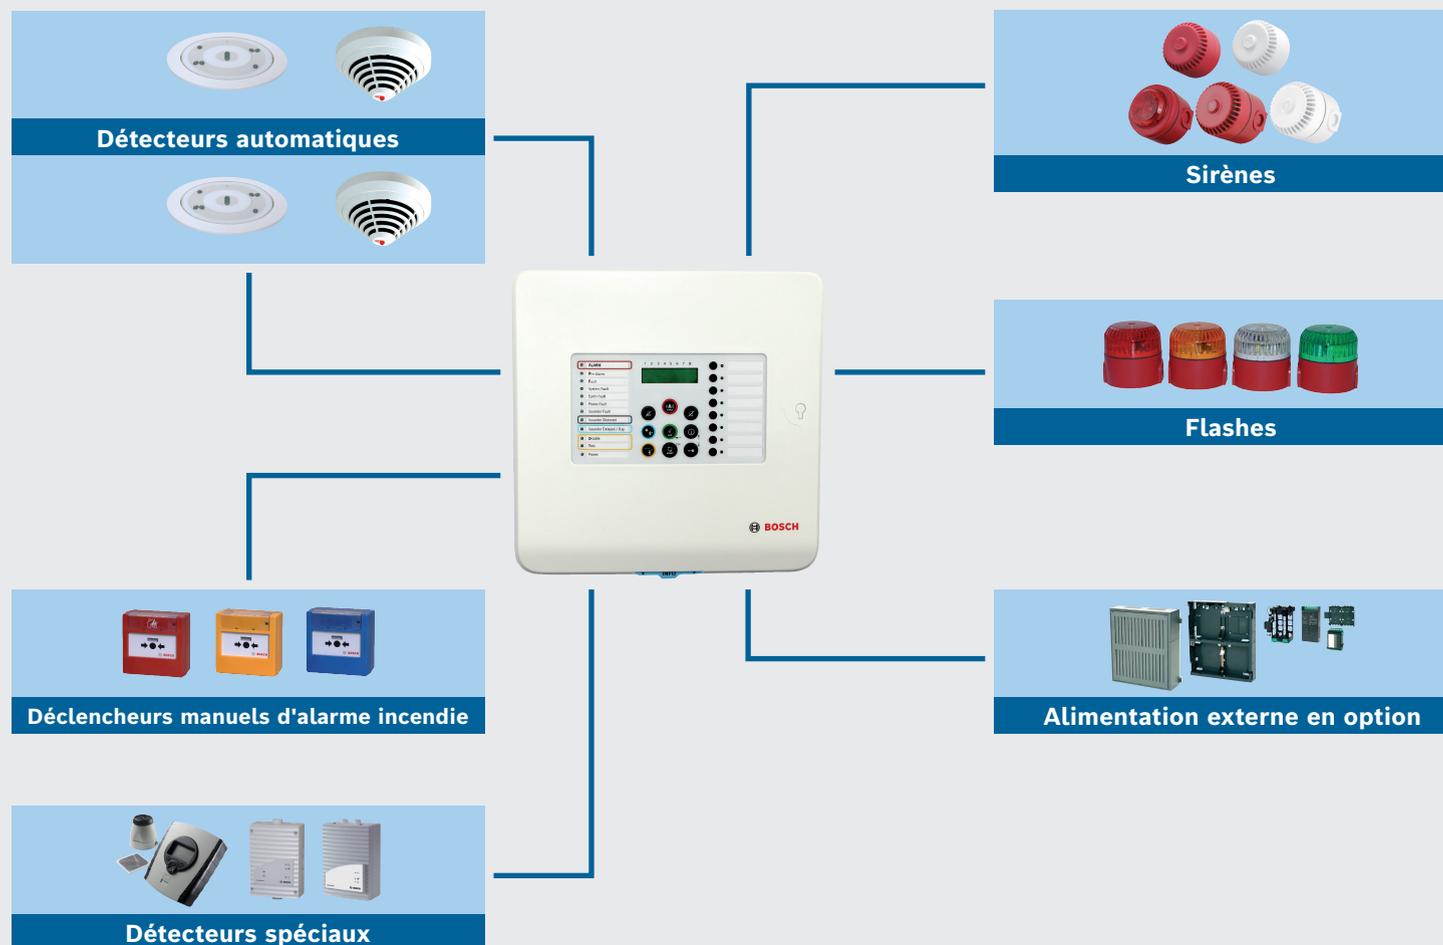

Quick Selection Guide

Fire Systems: Centrale incendie conventionnelle série 500



Détecteurs d'incendie automatiques

CTN	Brève description	Numéro de commande	Quantité max. / zone (respecter les réglementations locales)
FCP-OC 320	Détecteur multicapteurs optique/chimique	F.01U.026.292	32
FCP-O 320	Détecteur de fumée optique	F.01U.026.293	32
FCP-OT 320	Détecteur multicapteurs optique/thermique	F.01U.026.295	32
FCH-T 320	Détecteur de chaleur	F.01U.026.291	32
FCH-T 320-FSA	Détecteur de chaleur pour mur coupe-feu conformément au DIBt (Institut allemand des techniques de construction)	F.01U.026.294	32
FCP-O 500	Détecteur de fumée optique, blanc	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	Détecteur de fumée optique, transparent avec inserts colorés	F.01U.510.654	12
FCP-OC 500	Détecteur multicapteurs optique/chimique, blanc	F.01U.510.653	12
FCP-OC 500-P	Détecteur multicapteurs optique/chimique, transparent avec inserts colorés	F.01U.510.656	12
FAA-420-RI-DIN	Indicateur distant conforme à la norme DIN	F.01U.289.620	18
FAA-420-RI-ROW	Indicateur distant	F.01U.289.120	24

Déclencheurs manuels d'alarme incendie

CTN	Brève description	Numéro de commande	Quantité max. / zone
FMC-120-DKM-G-R	Format G, rouge	F.01U.011.951	respecter les réglementations locales
FMC-120-DKM-H-R	Format H, rouge	F.01U.011.952	respecter les réglementations locales
FMC-120-DKM-G-B	Format G, bleu	F.01U.011.953	respecter les réglementations locales
FMC-120-DKM-H-B	Format H, bleu	F.01U.011.954	respecter les réglementations locales
FMC-120-DKM-G-Y	Format G, jaune	F.01U.011.955	respecter les réglementations locales
FMC-300RW-GSGBU	Déclencheur manuel d'alarme incendie avec vitre, bleu	F.01U.012.724	respecter les réglementations locales
FMC-300RW-GSRBU	Déclencheur manuel d'alarme incendie réinitialisable, bleu	F.01U.012.770	respecter les réglementations locales
FMC-300RW-GSGRD	Déclencheur manuel d'alarme incendie avec vitre, rouge	F.01U.012.771	respecter les réglementations locales
FMC-300RW-GSRRD	Déclencheur manuel d'alarme incendie réinitialisable, rouge	F.01U.012.777	respecter les réglementations locales
FMC-300RW-GSGYE	Déclencheur manuel d'alarme incendie avec vitre, jaune	F.01U.012.778	respecter les réglementations locales
FMC-300RW-GSRYE	Déclencheur manuel d'alarme incendie réinitialisable, jaune	F.01U.012.779	respecter les réglementations locales

Quick Selection Guide

Fire Systems: Centrale incendie conventionnelle série 500



Dispositifs de signalisation

CTN	Brève description	Numéro de commande	Quantité max. / NAC
FNM-320-SRD	Sirène rouge, montage en surface	F.01U.143.878	11
FNM-320-FRD	Sirène rouge, montage encastré	F.01U.143.879	11
FNM-320-SWH	Sirène blanche, montage en surface	F.01U.143.880	11
FNM-320-FWH	Sirène blanche, montage encastré	F.01U.143.881	11
MSS300-WH-EC	Sirène de socle de détecteur blanche	4.998.120.501	18
FNS-320-SRD	Gyrophare rouge, montage en surface	F.01U.143.883	2
FNS-320-SYE	Gyrophare ambre, montage en surface	F.01U.143.884	2
FNS-320-SWH	Gyrophare transparent, montage en surface	F.01U.143.885	2
FNS-320-SGR	Gyrophare vert, montage en surface	F.01U.143.886	2
FNM-320-LEDSRD	Sirène rouge avec voyant DEL, montage en surface	F.01U.143.882	11

Détecteurs spéciaux

CTN	Brève description	Numéro de commande	Quantité max. / zone
Fireray 50 RV	Détecteur de fumée linéaire, portée max. 50 m	4.998.142.205	12
Fireray 100 RV	Détecteur de fumée linéaire, portée max. 100 m	4.998.142.206	12
Fireray 3000	Détecteur de fumée linéaire	4.998.001.940	12
Fireray 5000-EN	Détecteur de fumée linéaire avec alignement automatique	F.01U.143.245	4
FCS-LWM-1	Détecteur de chaleur linéaire	F.01U.026.138	12
FCS-LHD-2	Détecteur de chaleur linéaire	F.01U.523.579	2
FCS-320-TM	Détecteur de fumée à aspiration conventionnel série TM	F.01U.041.195	2
FCS-320-TM-R	Détecteur de fumée à aspiration conventionnel série TM	F.01U.141.196	1
FCS-320-TP1	Détecteur de fumée à aspiration conventionnel série TP	F.01U.041.197	avec alimentation externe uniquement
FCS-320-TP2	Détecteur de fumée à aspiration conventionnel série TP (avec deux modules détecteurs)	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	Module de relais	F.01U.141.200	1
FCA-320-RESET	Module de réinitialisation	F.01U.141.199	2 (contrôlé par série TM/TP)

Quick Selection Guide

Fire Systems: Centrale incendie conventionnelle série 500



Modules de fin de ligne en option (conformément à la norme EN 54-13)

CTN	Brève description	Numéro de commande	Remarque
FLM-320-EOL2W	Module de fin de ligne conventionnel à 2 fils	F.01U.083.619	un module par zone
FLM-320-EOL4W-S	Module de fin de ligne conventionnel à 4 fils	F.01U.083.620	un module par zone

Accessoires

CTN	Brève description	Numéro de commande	Remarque
FPC-500-OCEXT	Carte d'extension OC	F.01U.164.794	
FPC-500-RLYEXT	Carte d'extension de relais	F.01U.164.795	
FPC-500-KEY	Clé d'accès pour la centrale	F.01U.164.844	

Alimentation externe en option

CTN	Brève description	Numéro de commande	Remarque
FPP-5000	Alimentation externe	F.01U.511.307	à connecter à proximité immédiate de la centrale < 1 m

Remarque : les détecteurs à 4 fils peuvent uniquement être connectés à la dernière zone de la série FPC-500.